stan do przebudowy

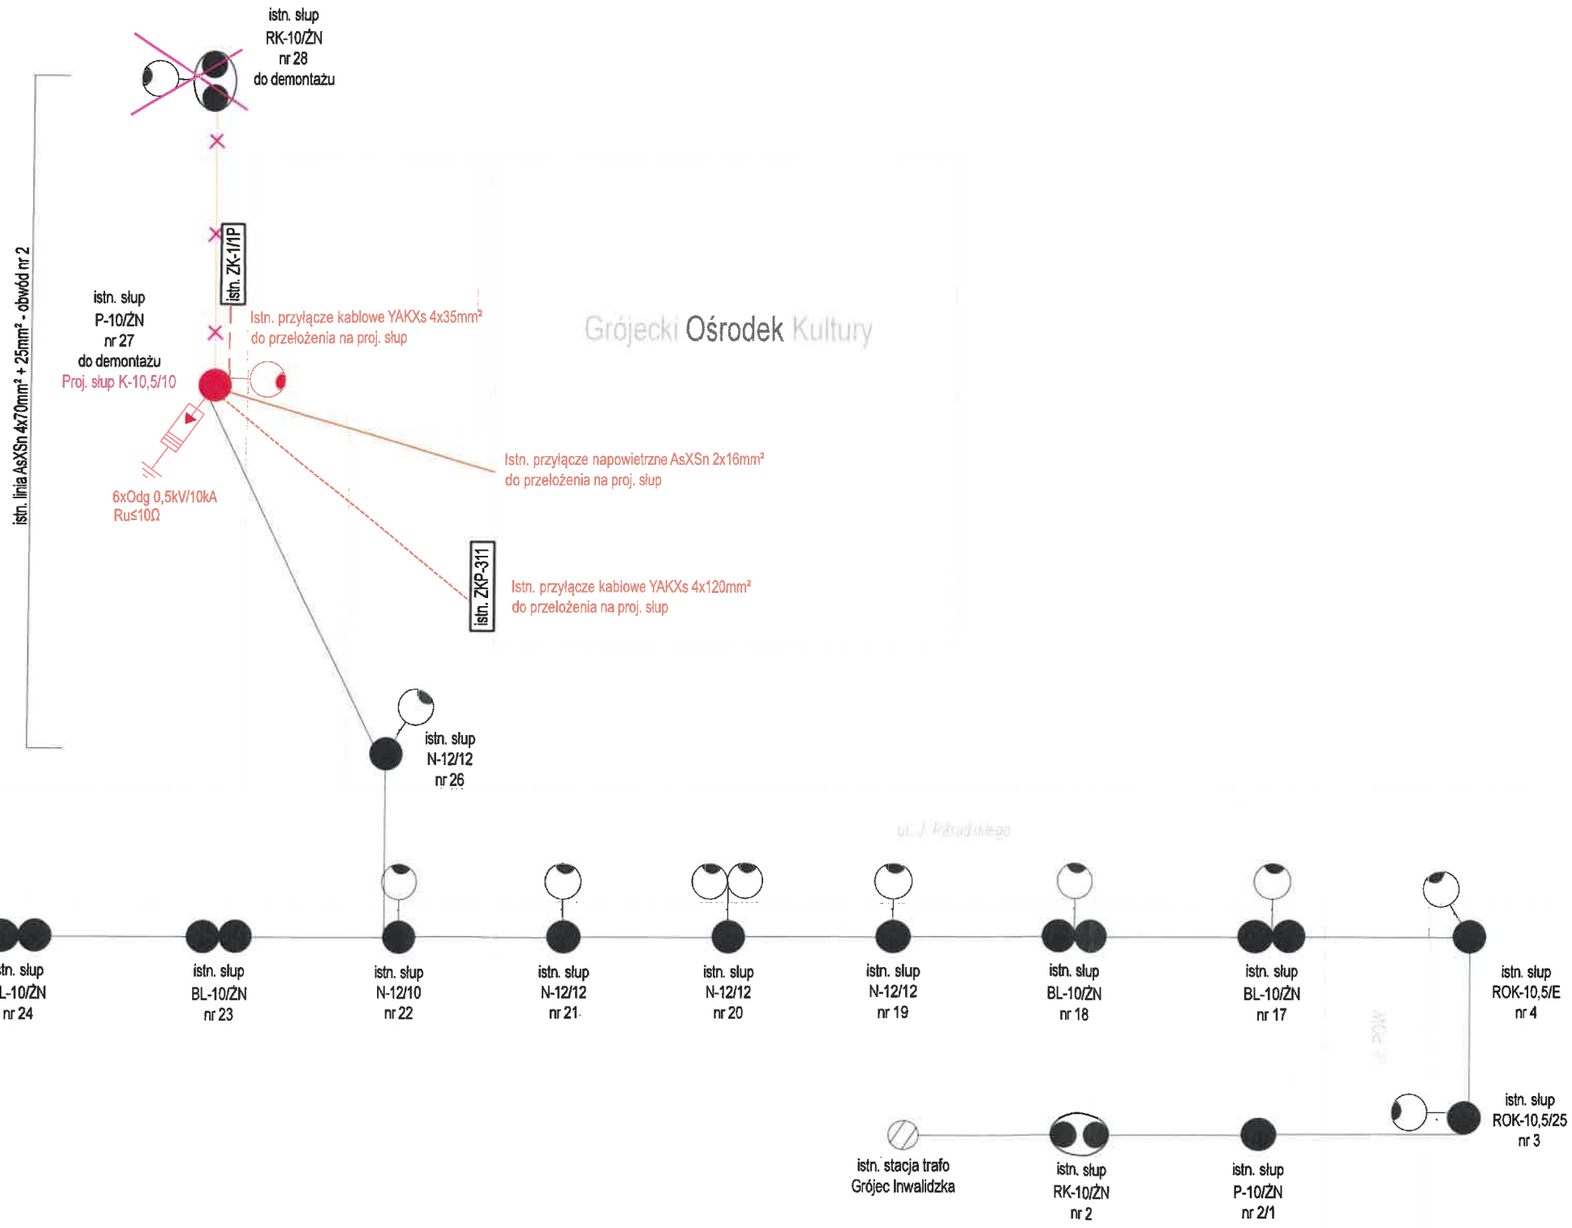

Grójecki Ośrodek Kultury

Legenda:

- Istn. słup nn
- Istn. oprawa oświetleniowa wraz z wysięgnikiem
- Istn. linia napowietrzna AsXSn 4x50mm² + 25mm²
- Istn. słup do demontażu RK-10/ŻN wraz z oprawą i wysięgnikiem
- Proj. słup K-10,5/10
- Proj. oprawa oświetleniowa wraz z wysięgnikiem
- Istn. linia napowietrzna AsXSn 4x70mm² +25mm² - do skrócenia
- Istn. przyłącze napowietrzne AsXSn 2x16mm² do przełożenia na proj. słup
- Istn. przyłącze kablowe YAKXs 4x120mm² / YAKXs 4x35mm² do przełożenia na proj. słup

NAZWA ZADANIA
Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 0,4 kV z powodu kolizji linii napowietrznej z projektowaną przebudową na terenie parku miejskiego w Grójcu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INWESTOR
PELDOM Sp. z o. o. Gościeńczyce 22A 05-600 Grójec	Gmina Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec
BRANŻA: Elektroenergetyczna	FAZA PROJEKTU: Projekt wykonawczy
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. ANDRZEJ SUCHARZEWSKI	NUMER UPRAWNIEŃ: GP-III-7342/82/92
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. PIOTR KIERSZNIEWSKI	

TYTUŁ RYSUNKU: **Schemat zasilania - stan do przebudowy**

DATA	SKALA	ARKUSZ	NUMER RYSUNKU
02.2025	1:500	1/1	E3b