


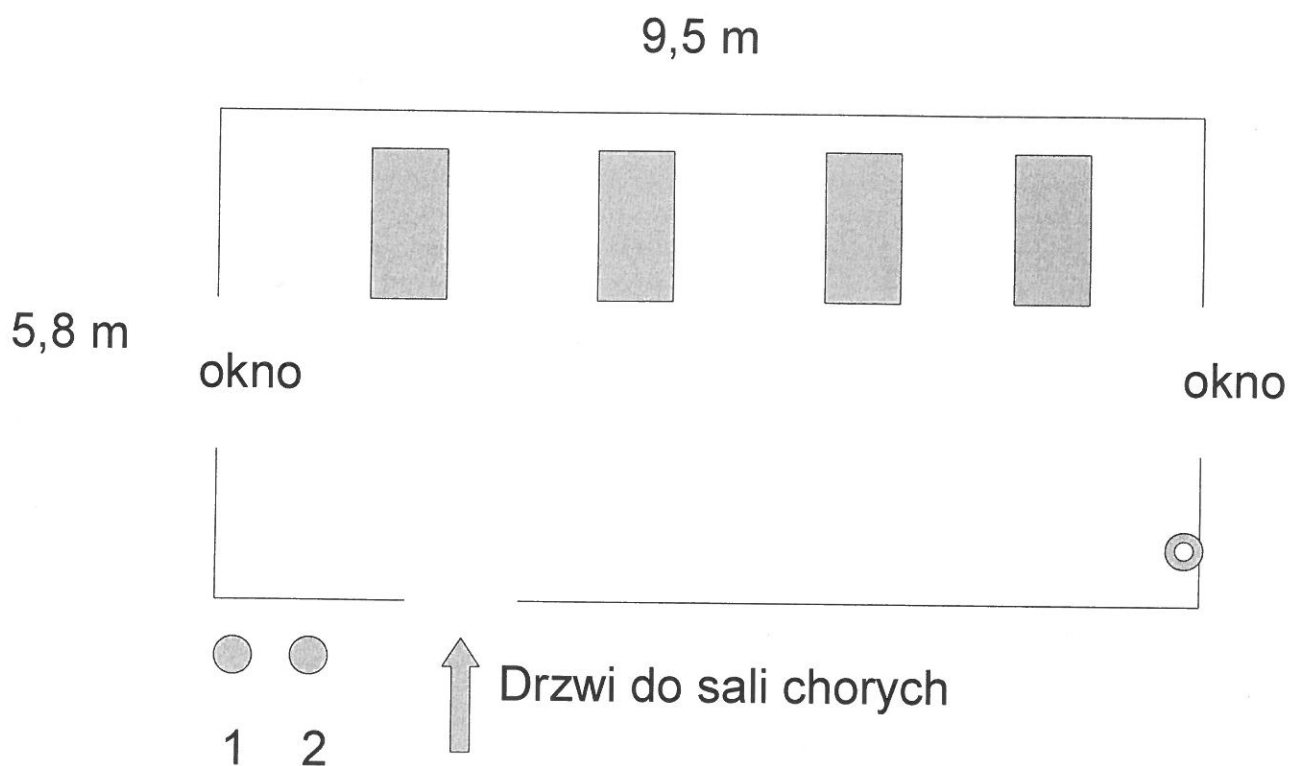

Wysokość sali chorych 3,3 m

Grubość ściany: 0,45 m

Punkty poboru powinny znajdować się nad łózkami, na wysokości 1,7-1,8 od sufitu

1 – istniejąca rura tlenowa z zaworem,

2 – istniejąca rura z próżnią z zaworem,

1 i 2 doprowadzone z sali z piętra niżej

 - dodatkowy tj. 5 pkt poboru O₂